




Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
Электросит питания на i количество ТРК		1	
QF	Выключатель автоматический вводной	1	~380 В,(16-35)А
SF	Выключатель автоматический блока бесперебойного питания	1	~220 В, 6А
UPS	Блок бесперебойного питания		
#A1...#Ai	Аппаратура питания каждой ТРК	i	
QF1...QF i	Выключатель автоматический трехполюсный питания электродвигателей	1	~380 В, (4-6)А
SF1...SF i	Выключатель автоматический двухполюсный питания электроники ТРК	1	~220 В, 2А
Колонка топливораздаточная		i	
KK1	Коробка клеммная силовая XT08	1	
KK2	Коробка клеммная управления	1	

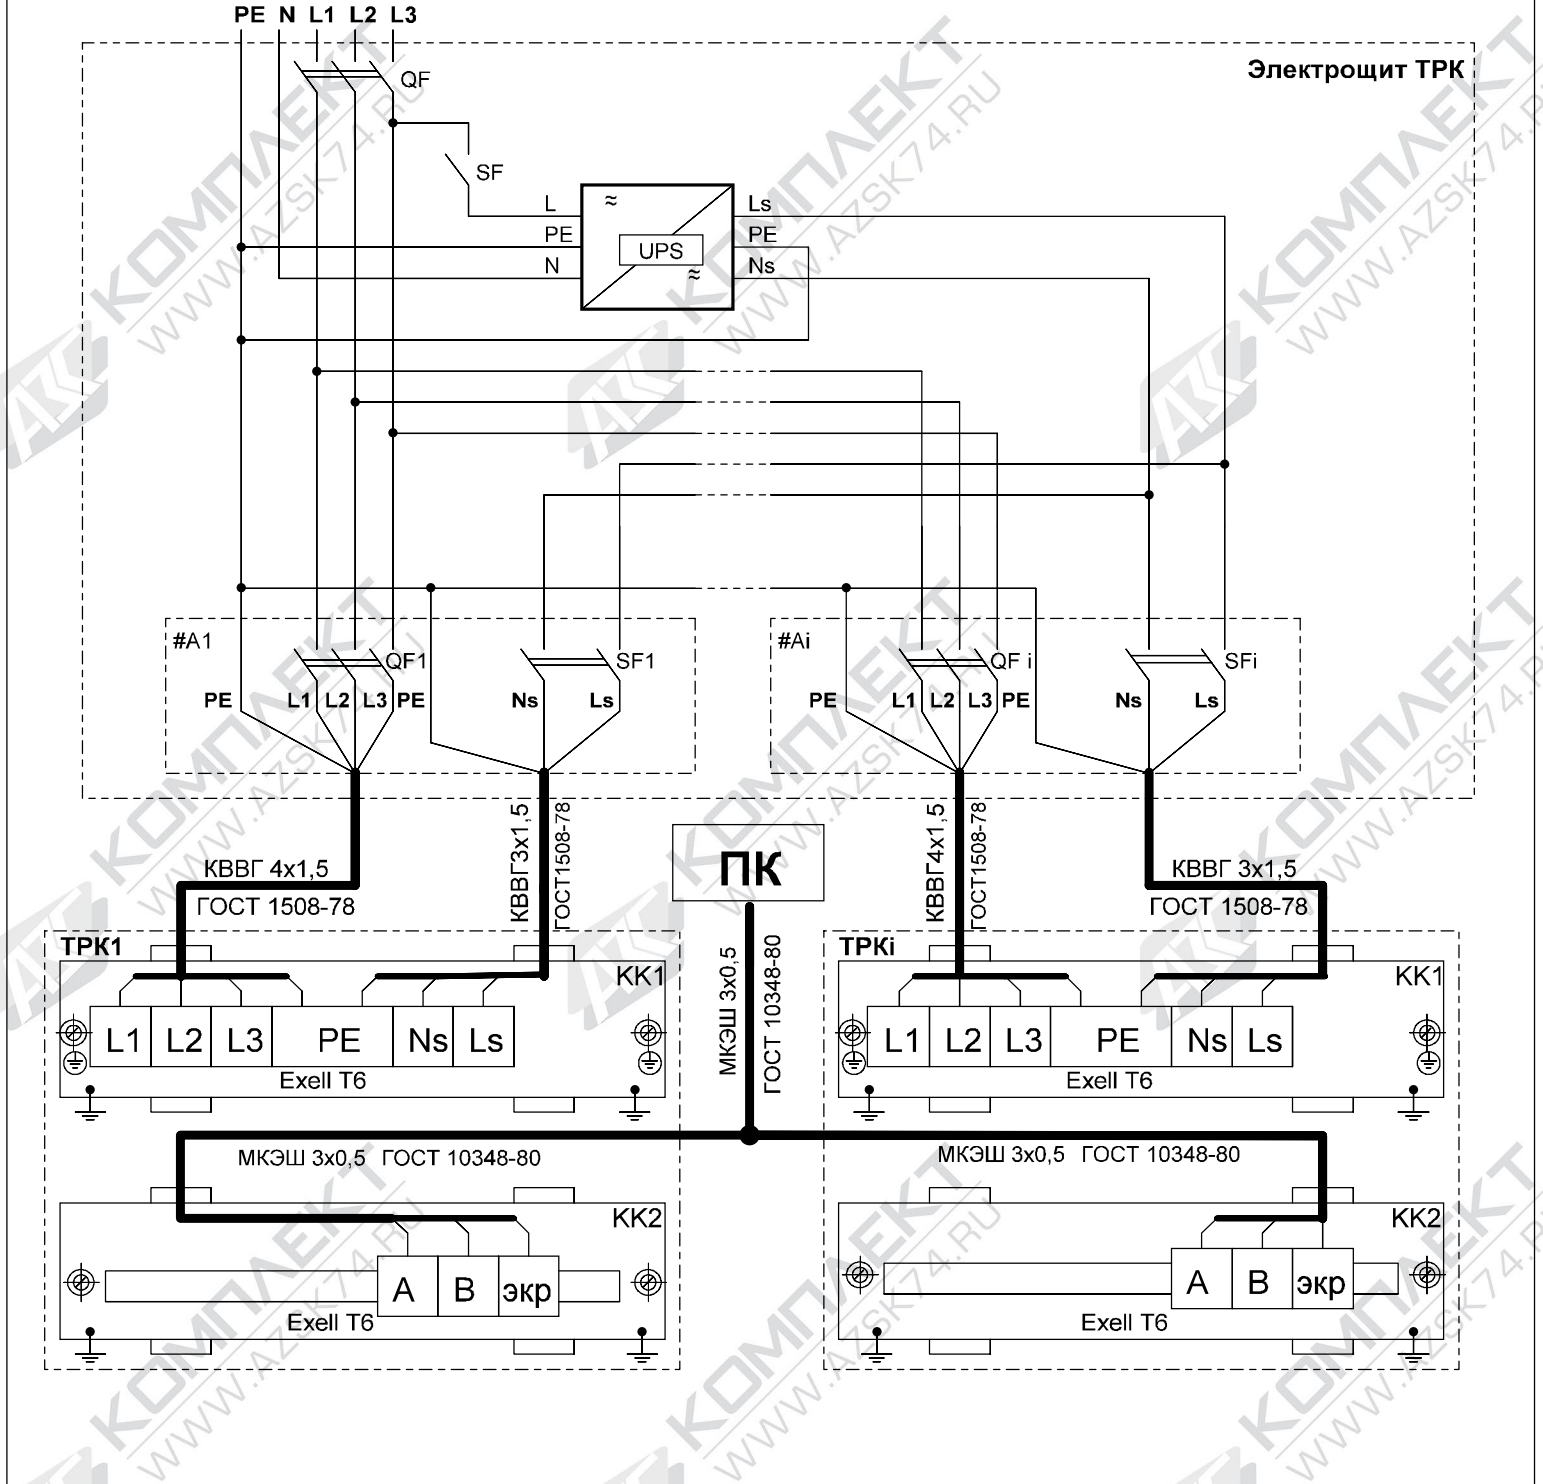