
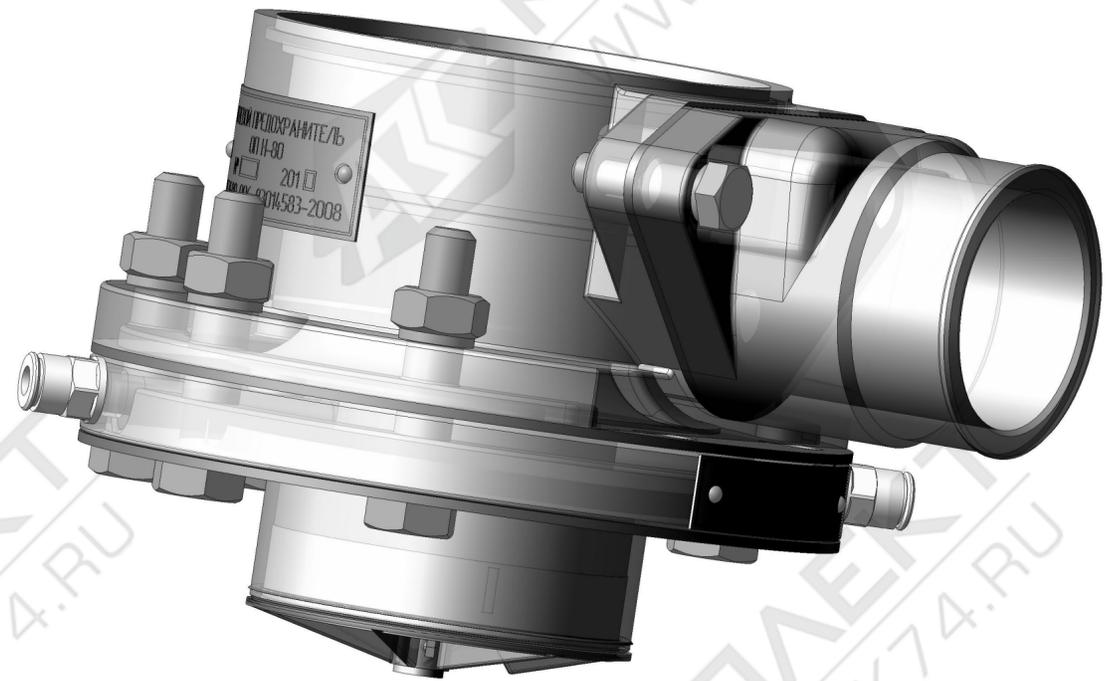
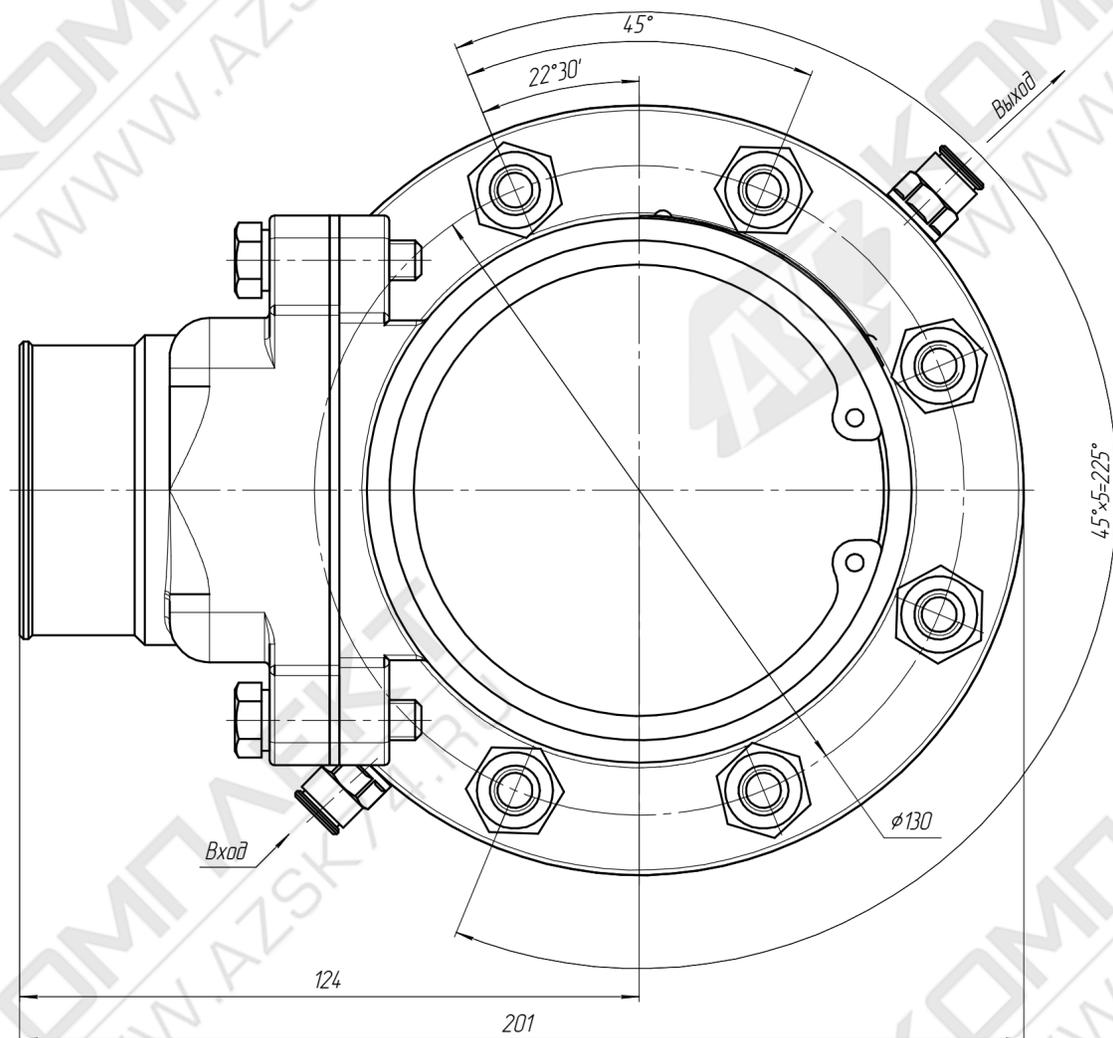


ГЧ 000'00'00'670'ИИ

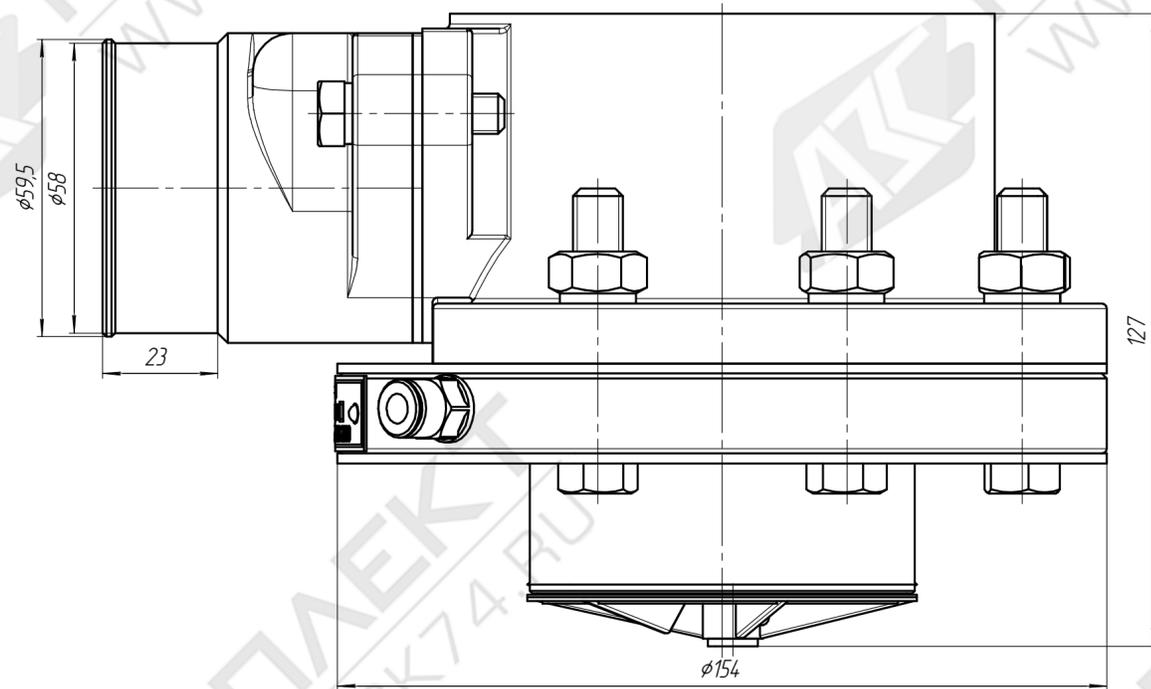

Техническая характеристика
Устройство дыхательное УД2-80

1. Пропускная способность:
– при избыточном давлении полного открытия, м³/ч 45...55
2. Рабочее избыточное давление, МПа 0,005...0,0063
3. Рабочее вакууметрическое давление, МПа 0,0015...0,0025
4. Избыточное давление полного открытия, МПа 0,0080...0,0100
5. Вакууметрическое давление полного открытия, МПа 0,0025...0,0032
6. Температура окружающей среды, С -40...+50
7. Диаметр условного прохода, Ду, мм 50
8. Ширина щели, мм 0,7
9. Ширина полосы, мм 10
10. Температура окружающей среды, °С -40...+50

Огневой предохранитель ОП Н-50

ПИ.029.00.00.000 ГЧ

				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Чернышев			31.01.12		
Проб.	Фролов					
Т.контр.	Лебедев					
Н.контр.	Ципляев					
Утв.	Баканов					
				Устройство дыхательное УД 2-80 с огневым предохранителем в сборе Габаритный чертеж	2,95	1:1
				Лист	Листов	1

Перв. примен
УД 2-80

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.